



## PRODUKTDEKLARATION

### LJUDABSORPTIONSAREA FÖR OBJEKT

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 20189


<b>Producent:</b>	Abstracta
<b>Objekt:</b>	Scala Wall
<b>Storlek [mm]:</b>	w=20 h=1600 d=1207 Total konstruktionshöjd=35.00

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt (m<sup>2</sup> Sabine)

f(Hz)	Oktavband
63	0.00
125	0.21
250	0.77
500	1.94
1000	2.29
2000	1.91
4000	2.19

N<sub>10</sub> = 5.2

#### Ekvivalent ljudabsorptionsarea per objekt

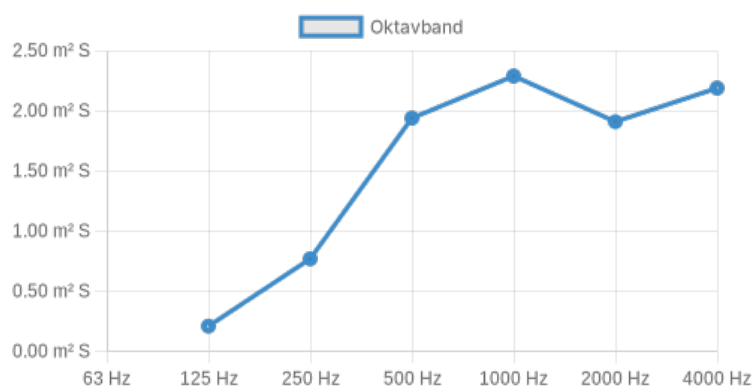

ORIGINAL TESTRAPPORT

RAPPORTDATUM

